

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А  
телефон 8 (3467) 35-18-02, факс 8 (3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту  
628401, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4,  
телефон/факс8(3462) 26-09-14, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

628401, Ханты-Мансийский  
автономный округ-Югра, г.Сургут,  
ул. Фармана Салманова, 4

14.08.2019

16 часов 00 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 213

В период с 09 час. 00 мин. 08.08.2019 по 16 час. 00 мин. 14.08.2019 по адресу:  
г.Сургут, ул. Лермонтова, 9, (помещения лагеря с дневным пребыванием детей.)


На основании распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Стрелова А.В. от 05.08.2019 №213 в ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая выездная проверка в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям».

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 2 часа.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту, 628401, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4, т. 8(3462) 260914.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» Трухина Марина Станиславовна

06.08.2019 Вх. №3596




(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица, проводившее проверку: инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мухтарова Гульнара Сайпидиновна.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Кальная Елена Юрьевна, специалист по противопожарной профилактике Бобылева Мария Олеговна.

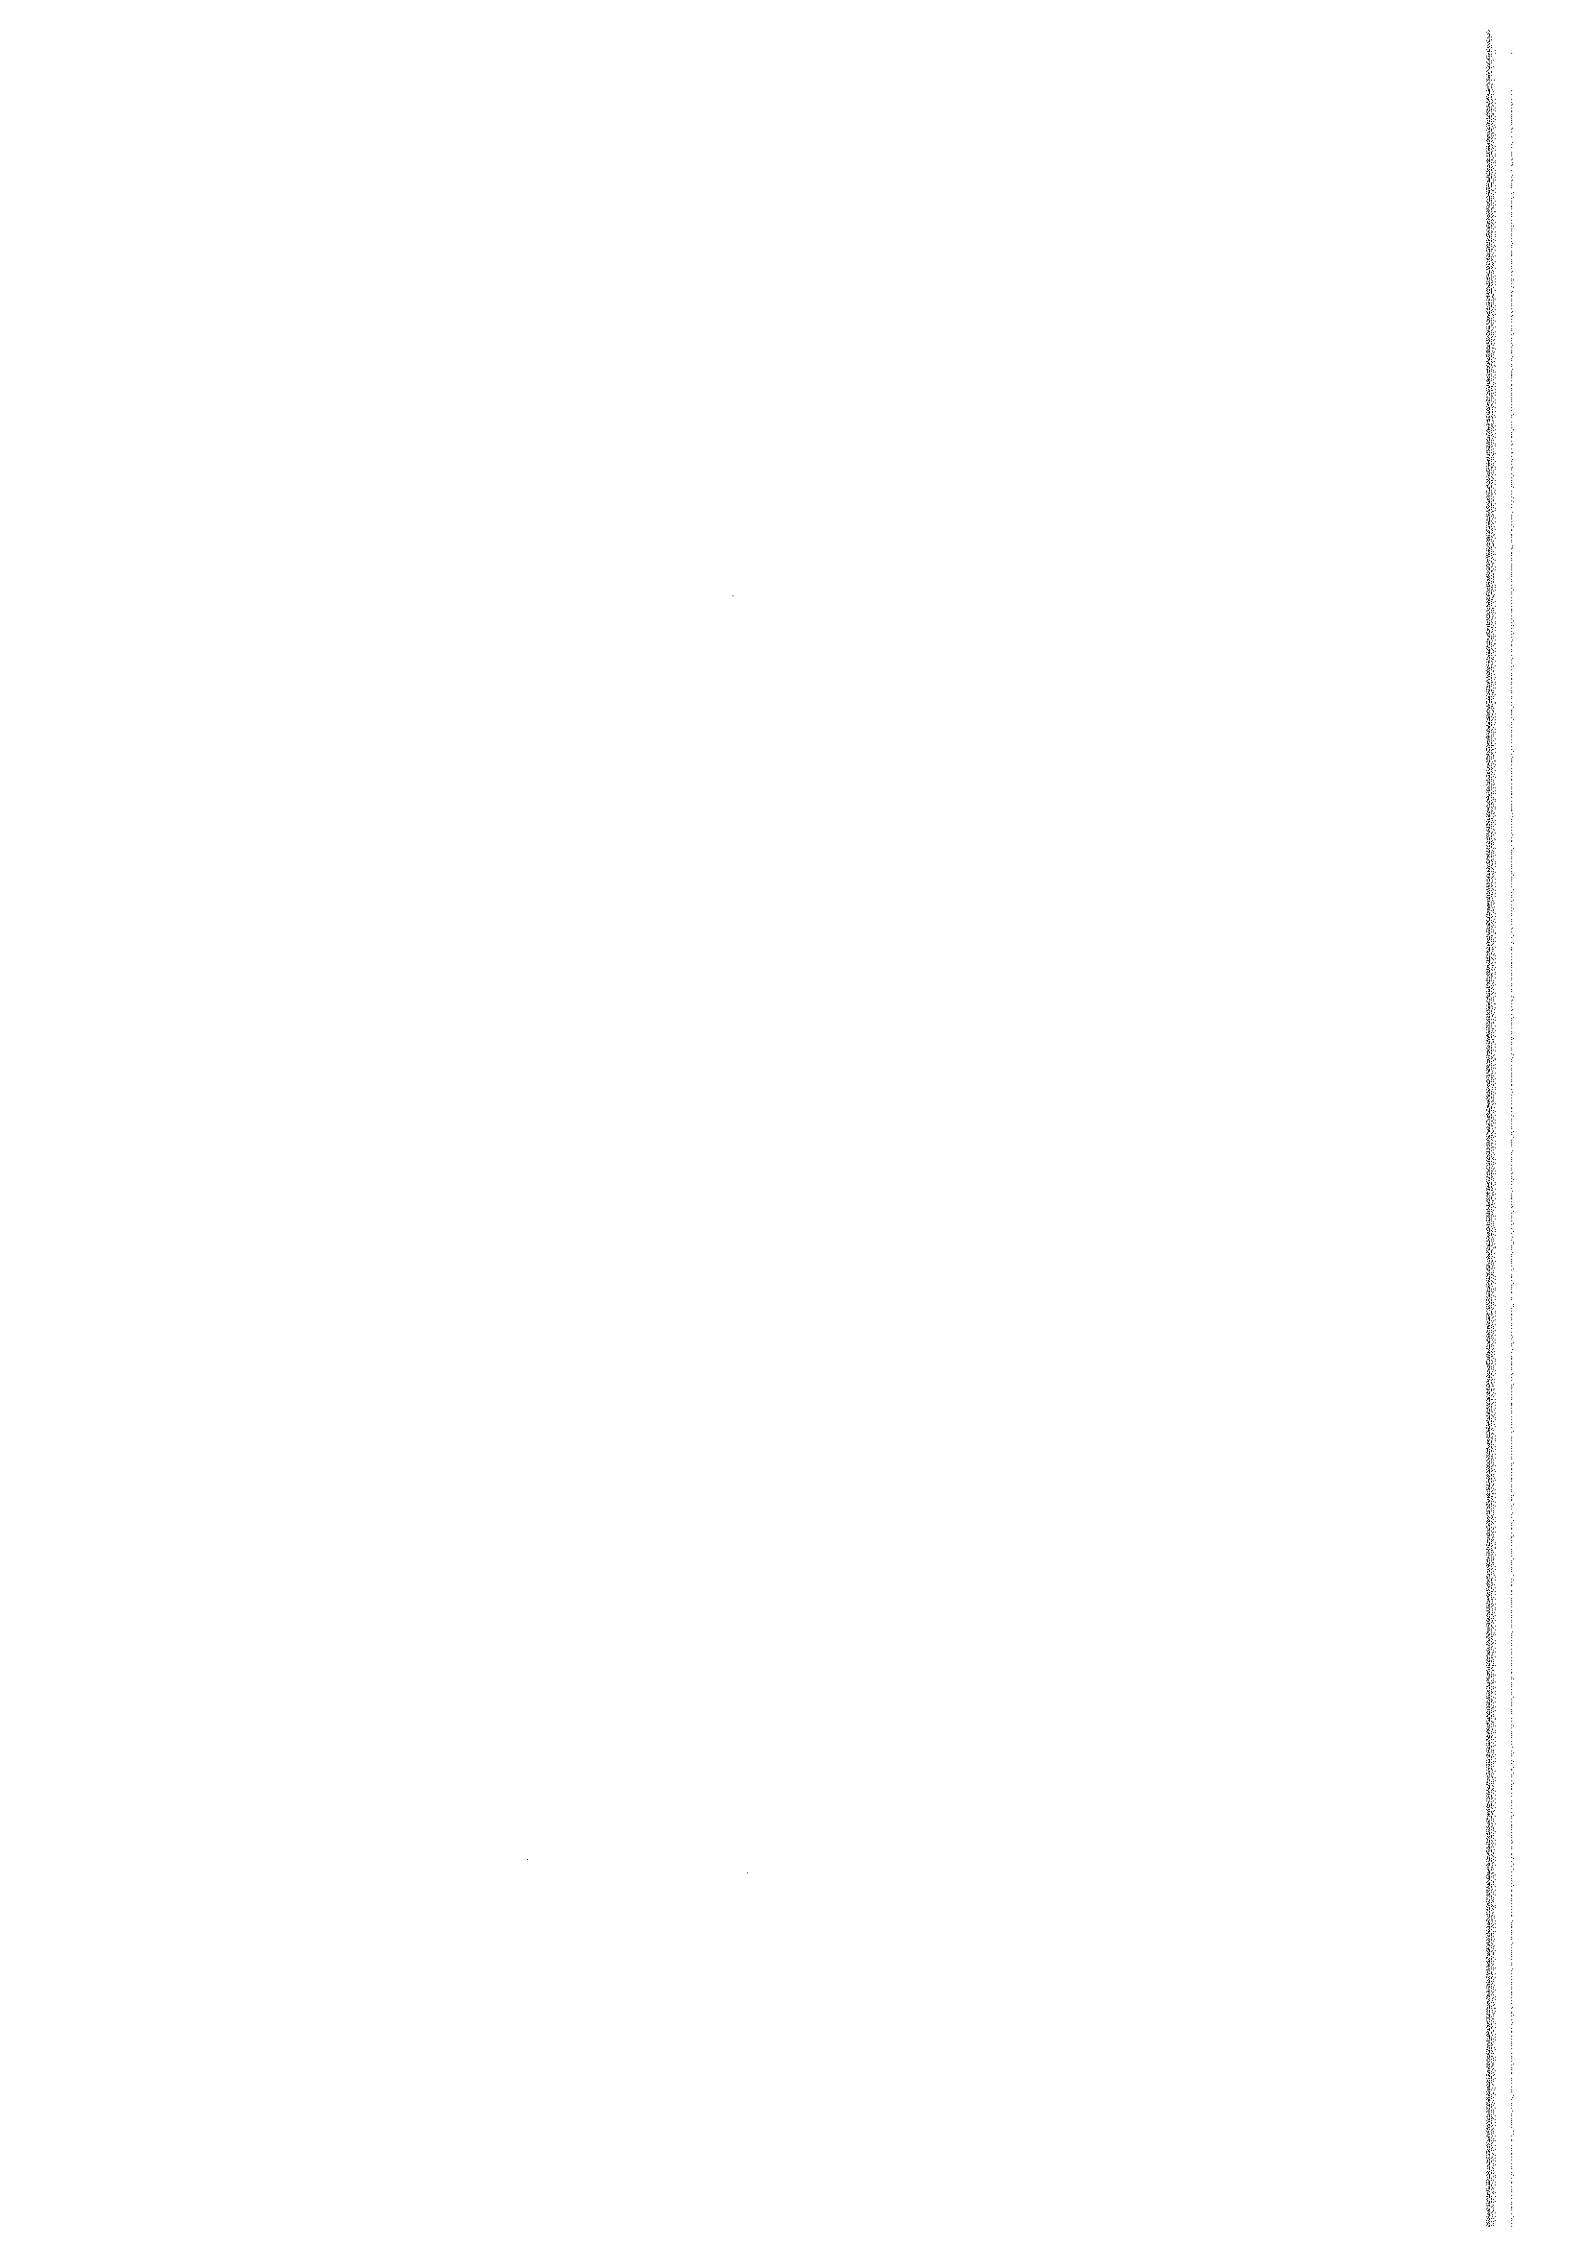

### В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. На 1 этаже в коридоре ведущего к центральному выходу на путях эвакуации размещена мебель (по факту размещены диваны). Устранено в ходе проверки.

Указанное действие должностного лица является нарушением (п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

2. На 1 этаже в коридоре ведущего к центральному выходу на путях эвакуации размещено ковровое покрытие с неизвестным показателем огнестойкости. Устранено в ходе проверки.

Указанное действие должностного лица является нарушением (п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).


3. На 3 этаже в кабинете №382(помещение 82 согласно техническому паспорту здания) руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителя №26 (по факту допущено размещение огнетушителя с отсоединенным раструбом (распылителем). Устранено в ходе проверки.


Указанное действие должностного лица является нарушением (п. 478 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

4. На 3 этаже в кабинете №374 (помещение №74 согласно техническому паспорту здания) оставляются без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы (чайник, микроволновая печь). Устранено в ходе проверки.

Указанное действие должностного лица является нарушением (п.п. «е» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фото-таблица \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: по доверенности от 14.08.2019 №15/23Исх-3520 Бобылева Мария Олеговна
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы \_\_\_\_\_ (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инженер отделения госпознадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мухтарова Гульнара Сайпидиновна

14.08.2019



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
По доверенности от 14.08.2019 №15/23-Исх-3520 Бобылева Мария Олеговна

14.08.2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*

**Телефон доверия:8(3467) 397777**